


ZPDA

Ostrów Wlkp.

V.C CHŁODNICA PRÓBEK
wg PN-88/C-04621

CHP 01

03.2010

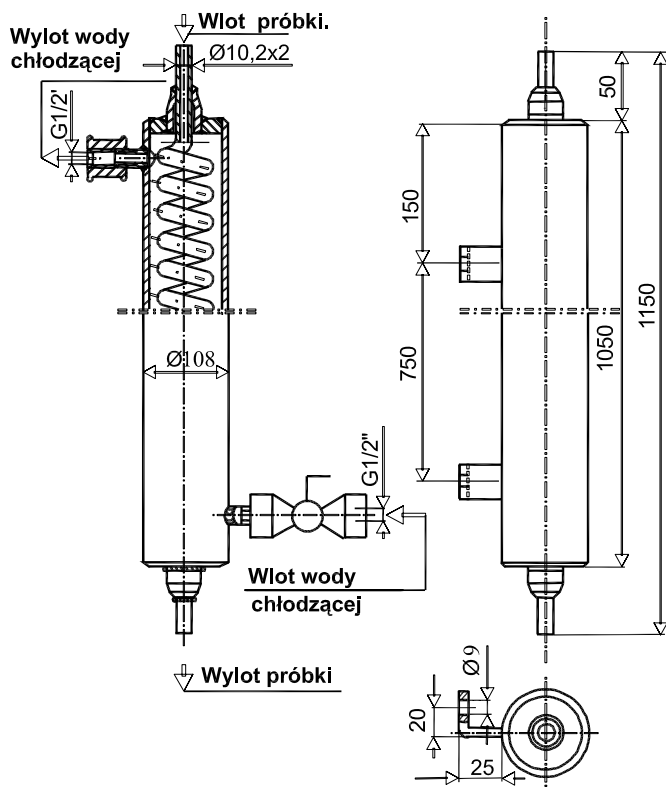

DANE TECHNICZNE

Wężownica: Dopuszczalne ciśnienie robocze przy temp. czynnika 300°C 22MPa

Wydajność wypływu ≤ 36 dm³/h

Temp. schłodzonego czynnika ≤ 35°C

Materiał 1H18N9T

Zbiornik: Dopuszczalne ciśnienie robocze wody ≤ 1,6 MPa

Temp. wody na dopływie ≤ 35°C

Zapotrzebowanie wody chłodzącej ≤ 1,35 m³/h

CHP 01	CHŁODNICA PRÓBEK
↓	↓
↓	↓
CHP 04	02
PRZYKŁAD ZAM.	

KOD	MATERIAŁ OBUDOWY	
	EN	PN
01	P245GH, P265GH	20, K18
02	X6CrNiTi18-10	1H18N9T
03	wg. zam.	



ZPDA

Ostrów Wlkp.

V.C CHŁODNICA PRÓBEK
wg PN-88/C-04621

CHP 02

03.2010

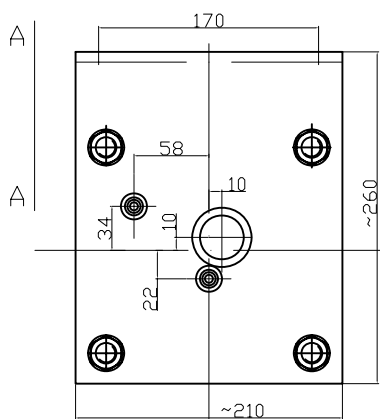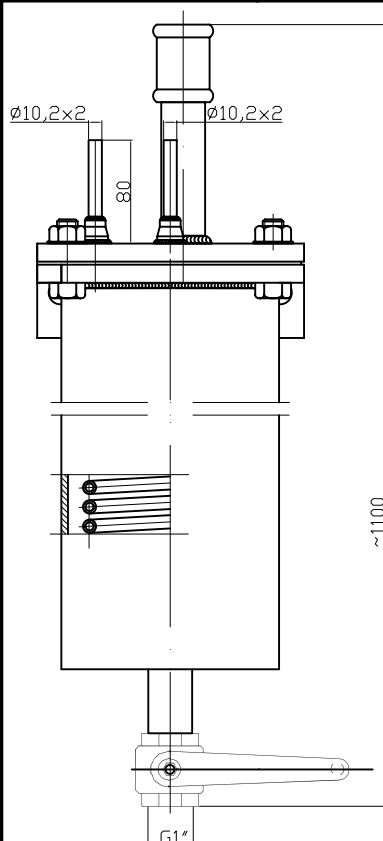

DANE TECHNICZNE

WĘŻOWNICA:

Dopuszczalne ciśnienie robocze przy temperaturze czynnika 540°C 19MPa.

Wydajność wypływu ≤ 90dm³/h.

Temperatura schłodzonego czynnika ≤ 35°C.

Materiał 1H18N9T

ZBIORNIK:

Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 1,6MPa

Temperatura wody na dopływie ≤ 25°C

Zapotrzebowanie wody ≤ 2,8m³/h.

CHP 02	CHŁODNICA PRÓBEK
↓	↓
↓	↓
CHP 02-	02
PRZYKŁAD ZAM.	

KOD	MATERIAŁ OBUDOWY	
	EN	PN
01	P245GH, P265GH	20, K18
02	X6CrNiTi18-10	1H18N9T
03	wg. zam.	