


ZPDA
Ostrów Wlkp.

**I.C ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA TYPU „P” Z ZAWOREM
ODCINAJĄCYM DN 8, Pn420 lub PN 500
I MANOMETROWYM DN 5, PN 320**

MZP 33

03.2009

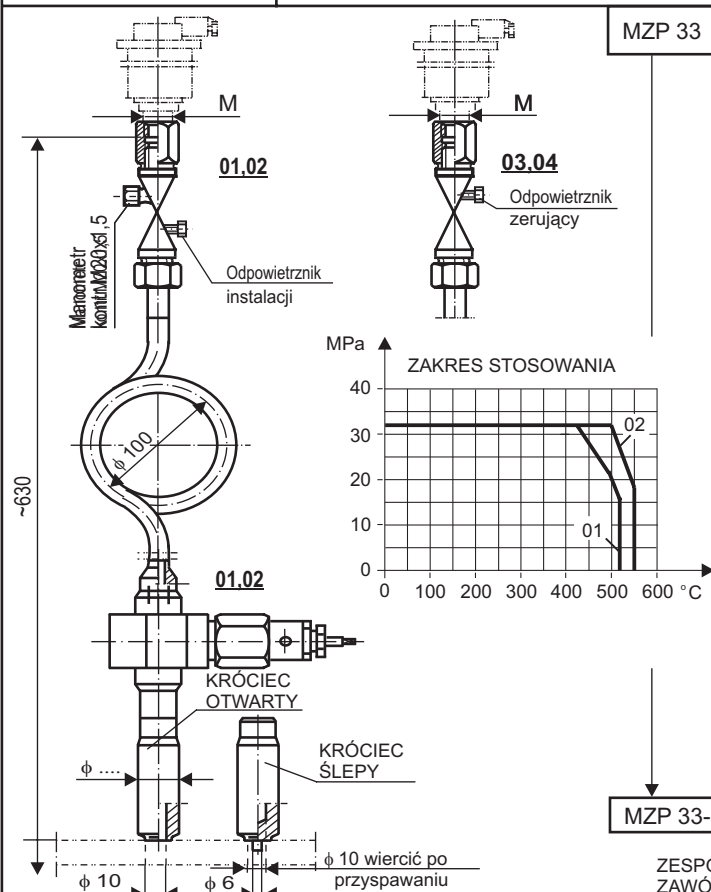

MZP 33

ZESPÓŁ

KOD	TYP ZAWORU ODCINAJĄCEGO	MAT. ZESPOŁU	
		EN	PN
01	ZD-MEZ-17-00	13CrMo4-5	15HM
02	ZD-MEZ-17-02	14MoV6-3	13HMF
03	wg. zam.		

KOD	TYP ZAWORU MANOMETROW.	MATERIAŁ EN / PN	PRZYŁĄCZE
			„M”
01	ZD-MEZ-15-00/3-0-1	13CrMo4-5 / 15HM	M 20 x 1,5
02	ZD-MEZ-15-00/4-0-1		G 1/2"
03	ZD-MEZ-15.1-00/3-0-1		M 20 x 1,5
04	ZD-MEZ-15.1-00/4-0-1		G 1/2"

KOD	KRÓCIEC	
01	Otwarty	φ 28
02	Ślepy	φ 28
03	Otwarty	φ 35
04	Ślepy	φ 35

MZP 33- 01 01 01 PRZYKŁAD ZAM.


ZESPÓŁ Z KRÓCCEM ŚLEPYM DOSTARCZA SIĘ LUZEM.
ZAWÓR PRZYSAPAWAĆ PO ZABUDOWIE KRÓCÇA

ZPDA
Ostrów Wlkp.

**I.C ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA TYPU „UB” Z ZAWOREM
ODCINAJĄCYM DN 8, Pn420 lub PN 500
I MANOMETROWYM DN 5, PN 320**

MZP 34

03.2009

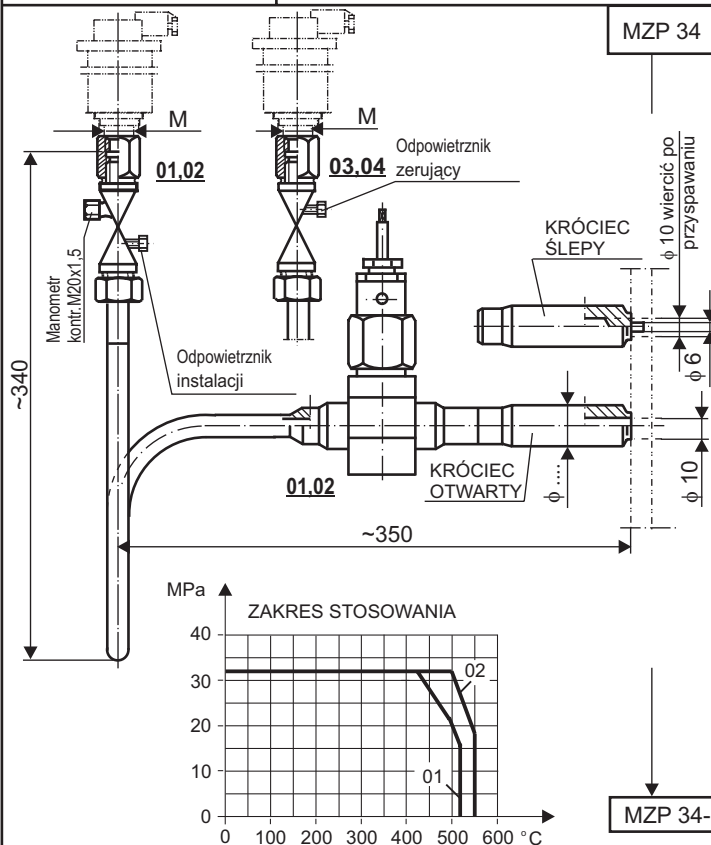

MZP 34

ZESPÓŁ

KOD	TYP ZAWORU ODCINAJĄCEGO	MAT. ZESPOŁU	
		EN	PN
01	ZD-MEZ-17-00	13CrMo4-5	15HM
02	ZD-MEZ-17-02	14MoV6-3	13HMF
03	wg. zam.		

KOD	TYP ZAWORU MANOMETROW.	MATERIAŁ EN / PN	PRZYŁĄCZE
			„M”
01	ZD-MEZ-15-00/3-0-1	13CrMo4-5 / 15HM	M 20 x 1,5
02	ZD-MEZ-15-00/4-0-1		G 1/2"
03	ZD-MEZ-15.1-00/3-0-1		M 20 x 1,5
04	ZD-MEZ-15.1-00/4-0-1		G 1/2"

KOD	KRÓCIEC	
01	Otwarty	φ 28
02	Ślepy	φ 28
03	Otwarty	φ 35
04	Ślepy	φ 35

MZP 34- 01 01 01 PRZYKŁAD ZAM.

ZESPÓŁ Z KRÓCCEM ŚLEPYM DOSTARCZA SIĘ LUZEM.
ZAWÓR PRZYSAPAWAĆ PO ZABUDOWIE KRÓCÇA