



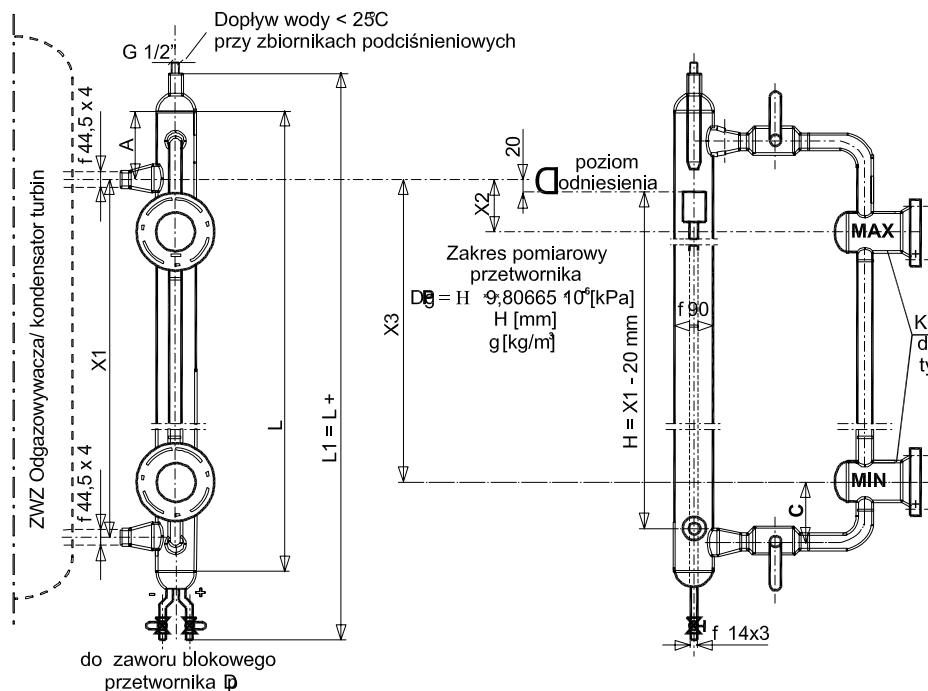

W zamówieniu należy podać:

- parametry pracy robocze i max: p, t,
- materiał kolumny np.: P265GH, X6CrNiTi18-10 (K18, 1H18N9T),
- sygnalizowane stany (wg tabeli zakresów),
- typ sygnalizatora dwustawnego i producenta np.: ERH (Controlmatica), UPP31 (ZPAS Podgórze), S ... DA/FA4 (MOBREY),
- wymiary X1, X2, X3 i DP (wg tabeli).

Zakres pomiaru i sygnalizowane stany		Wymiar [mm]
Zestaw króćcy	X1	
Poziomy sygnalizacji względem górnego króćca	X2	
	X3	
Zakres pom. przetw.	DP	kPa
Wymiary pochodne od wymiarów X1 - Xn (wypełnia ZPDA)	L	
	A	
	C	

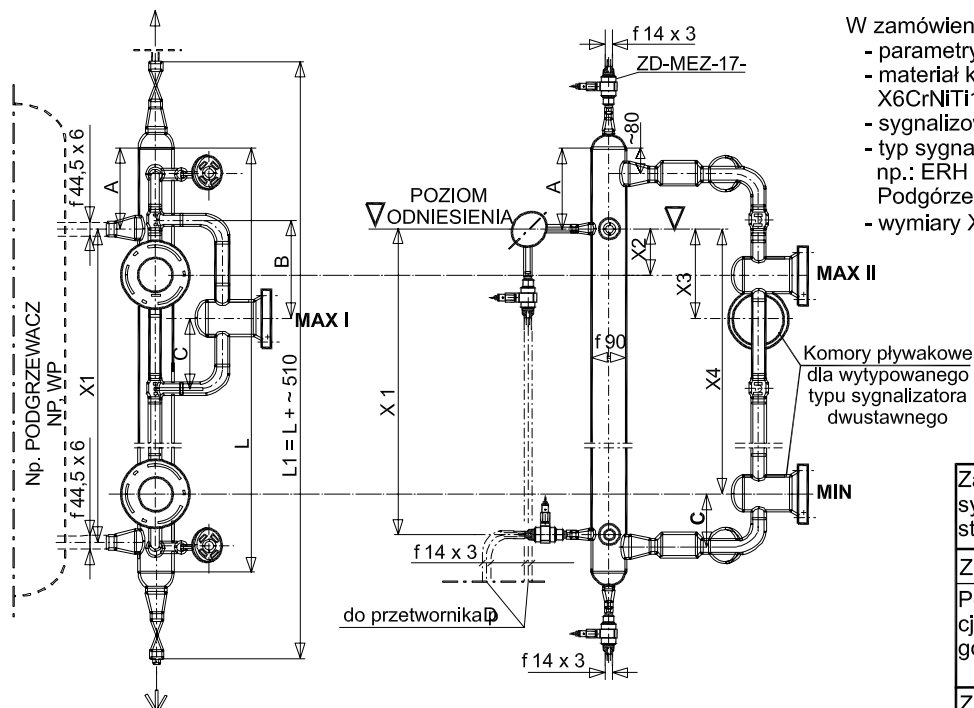

W zamówieniu należy podać:

- parametry pracy robocze i max: p, t,
- materiał kolumny np.: P265GH, X6CrNiTi18-10 (K18, 1H18N9T),
- sygnalizowane stany (wg tabeli zakresów),
- typ sygnalizatora dwustawnego i producenta np.: ERH (Controlmatica), UPP31 (ZPAS Podgórze), S ... DA/FA4 (MOBREY),
- wymiary X1, X2, X3 i DP (wg tabeli).

Przy sygnalizacji poziomu MAX II powyżej poziomu odniesienia kolumna wyposażona jest w zawór do połączenia z przestrzenią parową podgrzewacza - np.: z króćcem pomiaru ciśnienia i wymiar X2 poprzedzić znakiem "+"

Zakres pomiaru i sygnalizowane stany		Wymiar [mm]
Zestaw króćcy	X1	
Poziomy sygnalizacji względem górnego króćca	X2	
	X3	
Zakres pom. przetw.	DP	kPa
Wymiary pochodne od wymiarów X1 - Xn (wypełnia ZPDA)	L	
	A	
	B	
	C	